


MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLAN 01

MIF-PA01E/00

23-10-95

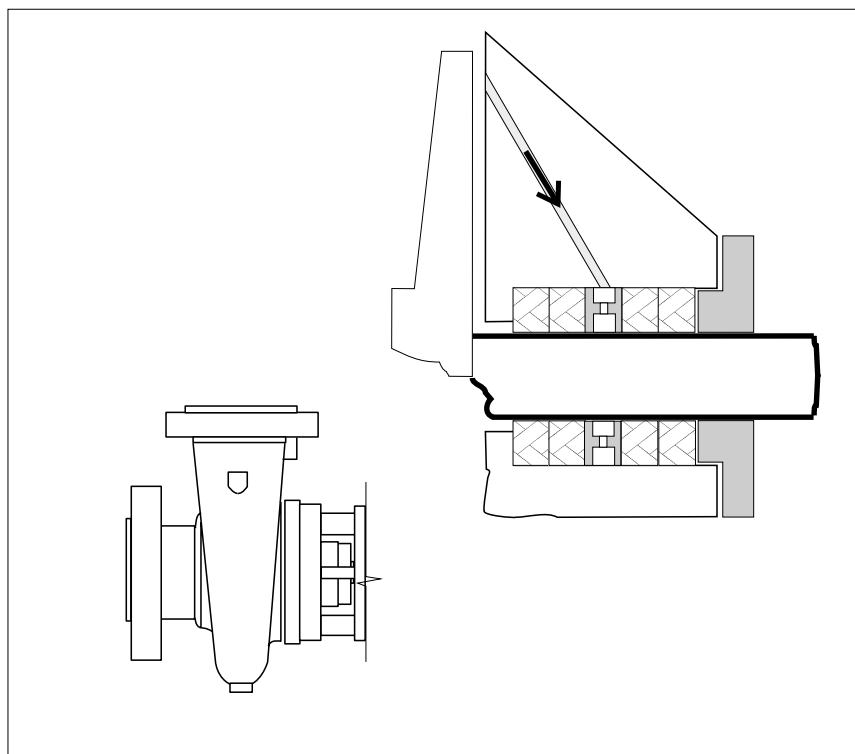

1.-Uso del manual

Este manual debe ser usado de forma conjunta, con el manual correspondiente a la bomba. Deben tenerse en cuenta todas las indicaciones de dicho manual, en especial en lo referente a seguridad de funcionamiento y manipulación, del equipo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones de innovación tecnológica.

2.-Definición del sistema

El plan 01 consiste en una refrigeración/circulación tal como se indica en el esquema. La circulación se realiza desde la impulsión de la bomba a la caja del cierre a través de una conducción interior. Dicha conducción viene taladrada en la tapa de la bomba.

3.-Puesta en marcha

Caso de ser la 1ª puesta en marcha hay que comprobar visualmente que las conducciones, elementos y/o tapones referidos anteriormente se encuentran conectados correctamente y no han sufrido daño.

Apretar la empaquetadura siguiendo las instrucciones del manual de la bomba.

4.-Mantenimiento

Cada vez que se desmonte la bomba (ver su manual de instrucciones) se debe comprobar la limpieza interior y estado de los circuitos auxiliares y accesorios, limpiándolos si fuera necesario. Caso de que existan juntas estas deben ser cambiadas por otras nuevas.

Debe vigilarse periódicamente el estado y regulación del apriete de la empaquetadura. Cuando se proceda al cambio de ésta, debe introducirse el anillo linterna en el mismo orden en que se ha extraído.

5.-Seguridad

Se deben seguir todas las indicaciones sobre seguridad para el funcionamiento y manipulación de los equipos, que se indican en el manual de instrucciones de la bomba.